

ROMÂNIA  
JUDEȚUL VASLUI  
MUNICIPIUL BÂRLAD  
CONSILIUL LOCAL

## **HOTĂRÂREA NR. 24 / 30.01.2025**

**privind atribuirea în folosință cu titlu gratuit pe toată durata existenței capacităților energetice către Delgaz Grid SA a unei suprafețe totale de 1 110 mp, teren situat în intravilanul și extravilanul municipiului Bârlad, în vederea obținerii autorizației de construire pentru lucrările „Îmbunătățire nivel de tensiune în rețeaua de joasă tensiune aferentă PTA 140 Bârlad” și „Modernizare PTM 58 Bârlad”**

Având în vedere referatul de aprobare al primarului, raportul Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei municipiului Bârlad, ținând cont și de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Bârlad;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, a Ordinului nr. 839/2009, art. 27 republicat, privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 republicată;

În conformitate cu art. 12-14 din Legea nr. 123/2012 - Legea energiei și agazelor naturale;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 1 și alin. 2 lit. c, alin. 6 lit. a, alin. 7 lit. n și art. 139 alin. 3 lit. g, art. 196 alin. 1 lit. a, art. 243 alin. 1 lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Municipal Bârlad, întrunit în ședință ordinară,

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1** - Se aprobă atribuirea în folosință cu titlu gratuit pe toată durata existenței capacităților energetice către Delgaz Grid SA a unei suprafețe totale de 1 110 mp, teren situat în intravilanul și extravilanul municipiului Bârlad, în vederea obținerii autorizației de construire pentru lucrările „Îmbunătățire nivel de tensiune în rețeaua de joasă tensiune aferentă PTA 140 Bârlad” și „Modernizare PTM 58 Bârlad”.

**Art. 2** - Dreptul legal de uz și servitute se acordă cu titlu gratuit pe toată durata existenței capacităților energetice, pentru suprafața de teren de 1 110 mp, identificată conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre și cuprinde planșele nr. E 00, filele 0,1 și 2 și planșele E 01, filele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9 reprezentând plan de încadrare în zonă și plan de situație cu rețele electrice proiectate, în scopul executării lucrărilor „Îmbunătățire nivel de tensiune în rețeaua de joasă tensiune aferentă PTA 140 Bârlad” și „Modernizare PTM 58 Bârlad”, reprezentând terenul ocupat de :

- 110 mp - înlocuirea/plantarea stâlpilor de joasă și medie tensiune tip SE4, SE10, SC15014;
- 25 mp - montarea postului de transformare în anvelopă compactă PTAb 140;
- 480 mp - montarea LES 20 KV - reprezentând zona de protecție a cablurilor subterane;
- 340 mp - montare LES JT (rețele electrice subterane și rețea de bransamente);
- 105 mp - îmbunătățirea/montarea prizelor de pământ pe între traseul LEA JT;
- 50 mp - montarea de suportți din metal încastrați în beton, pentru modernizarea bransamentelor pe soclu la limita de proprietate.

**Art. 3** - Delgaz Grid S.A. va suporta toate costurile în legătură cu efectuarea lucrărilor în prezenta hotărâre precum și lucrările necesare refacerii structurii existente pe întreaga suprafață afectată de executarea lucrărilor.

**Art. 4** - Refacerea carosabilului, trotuarelor și a întregii zone afectate de lucrările propuse se vor executa conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 5** - Hotărârea va intra în vigoare la data aducerii la cunoștință publică.

**Art. 6** - La data intrării în vigoare a prezentei se abrogă hotărârea nr. 287 din 08.10.2024.

**Art. 7** - Primarul va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local Municipal Bârlad, județul Vaslui.

**Data astăzi 30.01.2025**

**Președinte de ședință,  
Consilier  
Ciobotaru Ovidiu-Cătălin**



**Contrasemnează,  
Secretar General,  
Jur. Cătălin Haret**





CONSILIUL JUDEȚEAN  
VASILUI

ANEXA  
LA  
HOTĂRÂRILE DE CONSILIU  
Nr. 114 din 16.07.2024  
Articol 97.

*[Signature]*

Amara nr. 1 cl. 1  
HCL nr. ... /  
12 pagini

|                                                   |  |                                                                  |  |               |  |
|---------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--|---------------|--|
| Elaborator:                                       |  | Beneficiar:                                                      |  | PROIECT:      |  |
| S.C. DELGAZ GRID S.A.                             |  | S.C. DELGAZ GRID S.A.                                            |  | 127/2024      |  |
| SERVICIU PROIECTARE SI OPTIMIZARE REȚEA ELECTRICE |  | TITUL PROIECTULUI:                                               |  | FAZA:         |  |
| 1635262000 CIP RO 70975447                        |  | Imbinatizare nivel de tensiune (10kV) in LEA II stierena PTA 740 |  | SF+PT+CS+DTAC |  |
| B. RUL PANDURIC, NR. 42                           |  | Băileș, mun. Băileș, jud. Vaslui                                 |  | PLANȘA:       |  |
| EVA 4 COD POSTAL 540554                           |  | Titlul planșei:                                                  |  | E00           |  |
| TANCU MARE, JUDEȚUL MARE                          |  | Scara:                                                           |  | Fila:         |  |
| Nume:                                             |  | 1:10000                                                          |  | 0             |  |
| Ing. Puscasu Gergely                              |  | Data:                                                            |  | 06.2024       |  |
| Ing. Kibabade Gergely                             |  | Plan de înlocuire în zonă                                        |  | Rev:          |  |
| Ing. Kibabade Gergely                             |  | Eterea UAT-ului Băileș, Pănteni, Ciocani                         |  | 0             |  |
| Sef proiect                                       |  | Desenat                                                          |  | 0             |  |
| Ing. Puscasu Gergely                              |  | Ing. Kibabade Gergely                                            |  | 0             |  |
| Ing. Kibabade Gergely                             |  | Ing. Kibabade Gergely                                            |  | 0             |  |





PLAN DE INCADRARE IN ZONA  
EXTRAS ORTOFOTOPLAN  
UAT BARLAD  
SCARA 1:10000

Elaborator:  
**S.C. DELGAZ GRID S.A.**  
SERVICIUL PROIECTARE SI OPTIMIZARE REPEA ELECTROTEHNIC  
136/33672000 CIF RO 30976487  
**DELGAZ**  
grid  
B-DUL PANDURILOR, NR. 82,  
ETAJ 4, COD POSTAL 540554,  
TARGU MURES, JUDE. MURES

Beneficiar:  
**S.C. DELGAZ GRID S.A.**  
Titlul proiectului:  
Imbunatatire nivel de tensiune (INT) in LEA JT aferenta PTA 140  
Barlad, mun. Barlad, jud. Vaslui

PROIECT:  
127/2024  
FAZA:  
SF+PTH+  
CS+DTAC

Nr.37724/07.06.2024  
Cojocaru  
Constantin  
Digitally signed by Cojocaru  
Constantin  
Date: 2024.06.12 13:32:10  
+03'00'


SEF PROIECT  
PROIECTAT  
DESENAT  
Nume  
Ing. Puscasi Gabriel  
Ing. Mihailache Ciprian  
Ing. Mihailache Ciprian  
Semnatura  
  


Scara:  
1:10000  
Data:  
06.2024  
Titlul planșei:  
Plan de incadrare in zona  
Extras de ortofotoplan LAT BARLAD

PLANȘA:  
E00  
Fila: 1  
Rev: 0

AMPLASAMENT



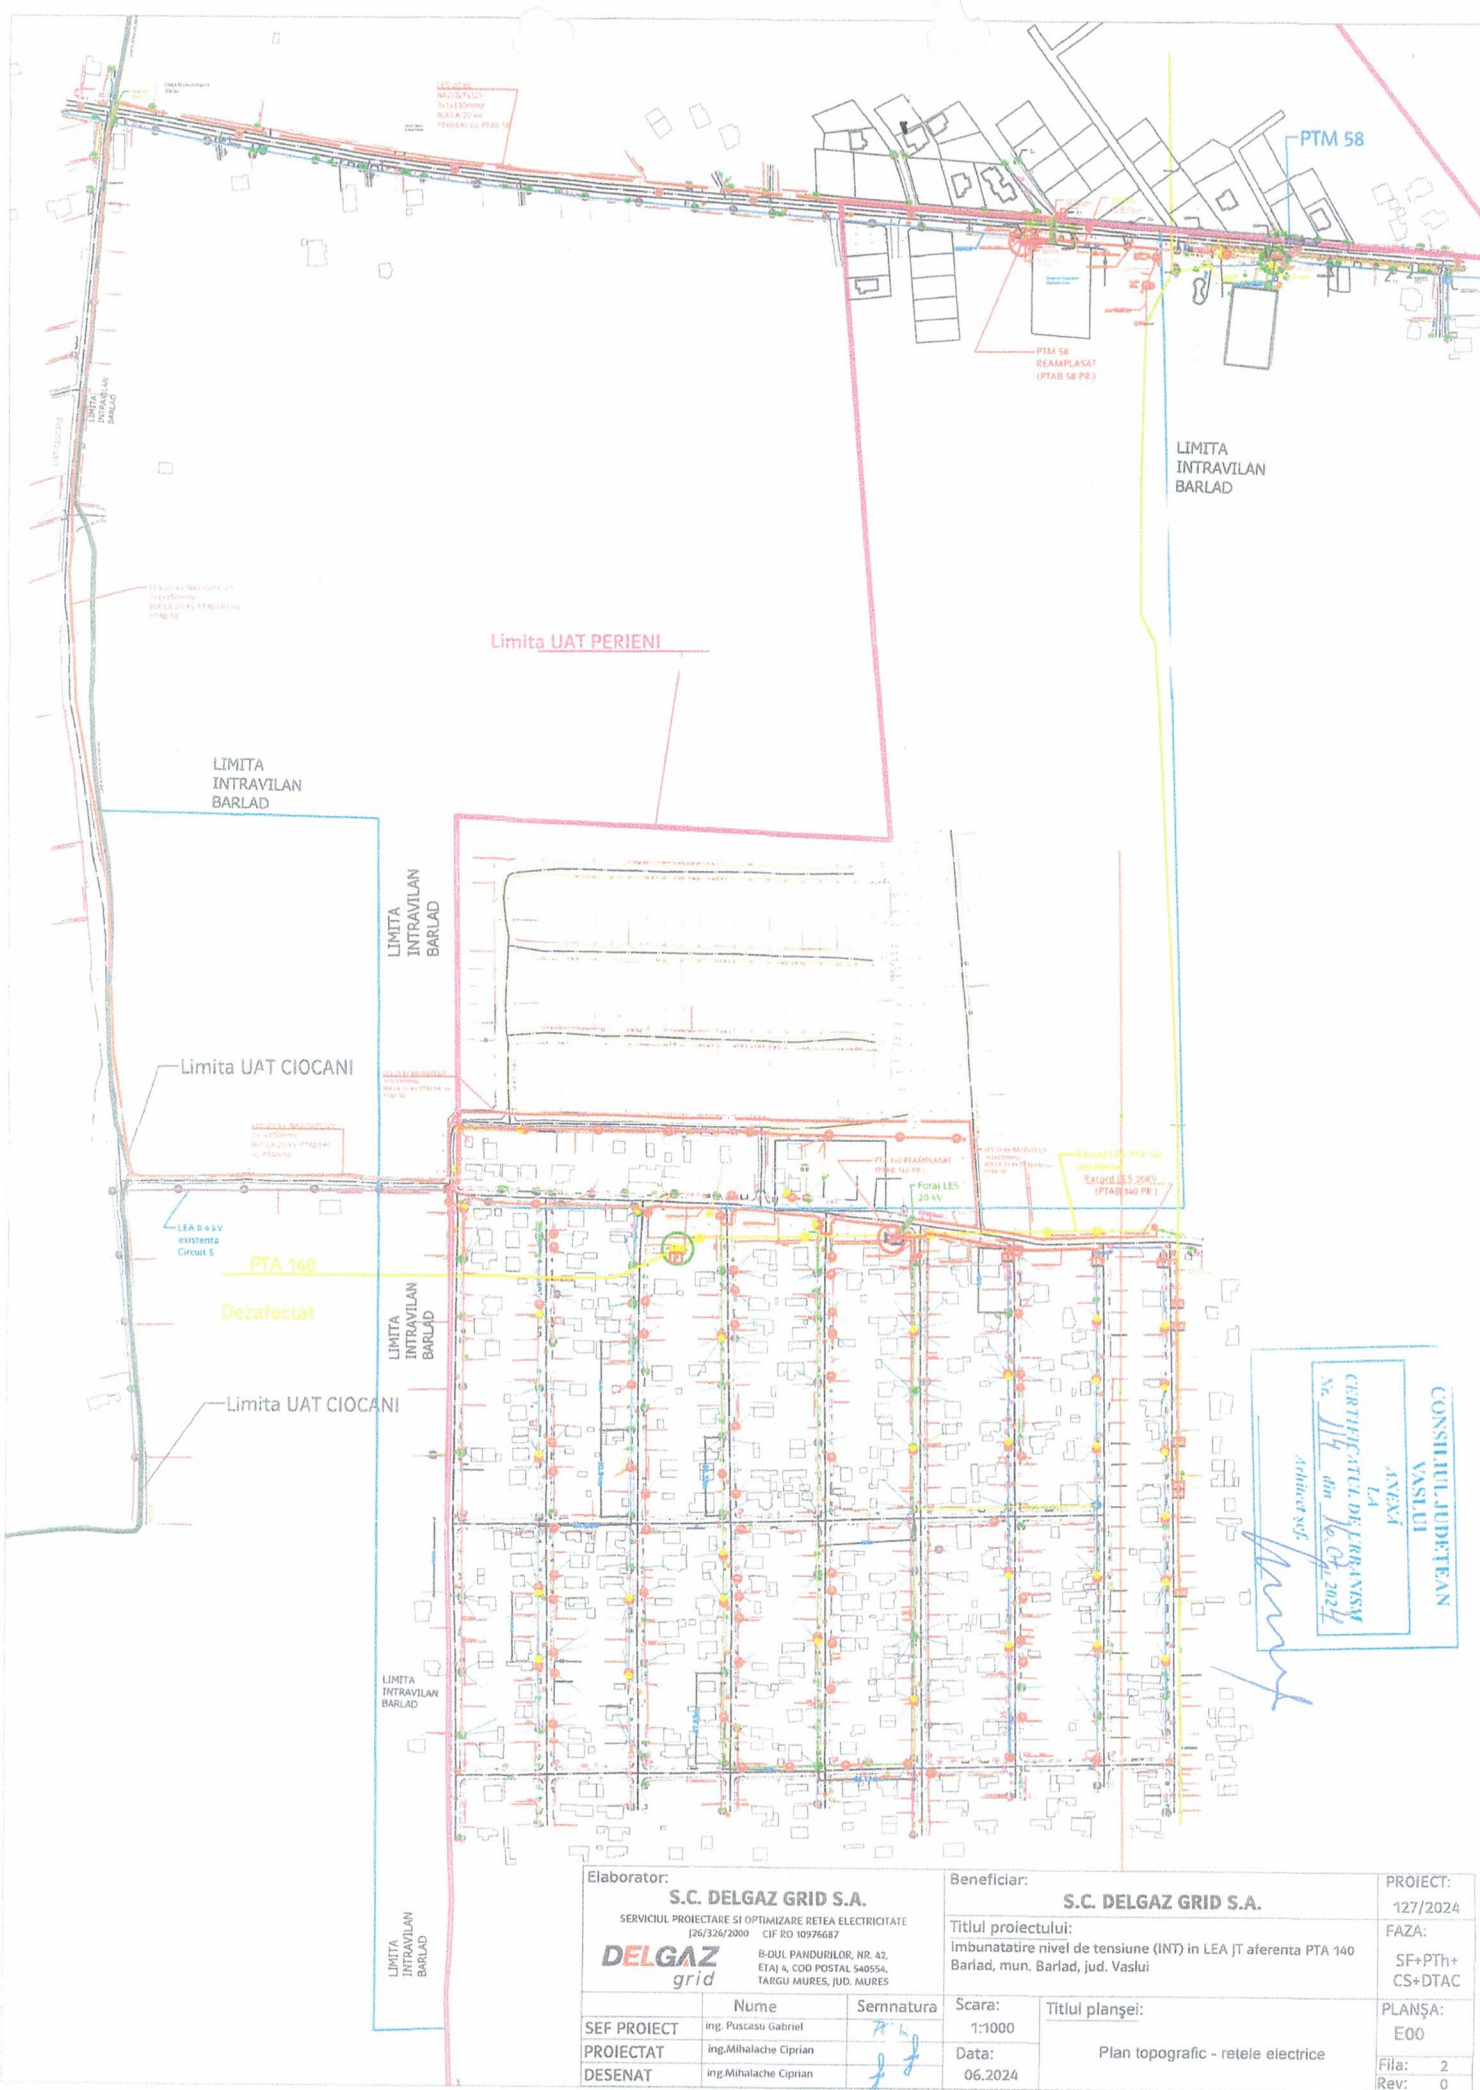

CONSILIUL JUDETEAN  
VASLUI  
ANEXA  
LA  
CERTIFICATUL DE JURANSM  
Nr. 114 din 16.04.2024  
Arhitect scf.

|                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                                          |  |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|
| Elaborator:<br><b>S.C. DELGAZ GRID S.A.</b><br>SERVICIUL PROIECTARE SI OPTIMIZARE RETEA ELECTRICITATE<br>J26/326/2000 CIF RO 10976687<br><b>DELGAZ</b><br>grid<br>B-DUL PANDURILOR, NR. 42,<br>ETAJ 4, COD POSTAL 540554,<br>TARGU MURES, JUD. MURES |  |  | Beneficiar:<br><b>S.C. DELGAZ GRID S.A.</b>                                                                              |  | PROIECT:<br>127/2024        |
| SEF PROIECT<br>ing. Puscasu Gabriel                                                                                                                                                                                                                  |  |  | Titlul proiectului:<br>Imbunatati nivel de tensiune (INT) in LEA JT aferenta PTA 140<br>Barlad, mun. Barlad, jud. Vaslui |  | FAZA:<br>SF+PTH+<br>CS+DTAC |
| PROIECTAT<br>ing. Mihalache Ciprian                                                                                                                                                                                                                  |  |  | Scara:<br>1:1000                                                                                                         |  | PLANSA:<br>E00              |
| DESENAT<br>ing. Mihalache Ciprian                                                                                                                                                                                                                    |  |  | Data:<br>06.2024                                                                                                         |  | File: 2<br>Rev: 0           |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  | Titlul plansei:<br>Plan topografic - retele electrice                                                                    |  |                             |

LIMITA

# INTRAV


BARLAD

|      |   |
|------|---|
| Rev: | 0 |
|------|---|




LES 20 kV  
NA2XS(FL)2Y  
3x1x150mm  
BUCLA 20 kV  
PTAb140 cu PTAb 58

TRCTBKA  
Gosh Barab

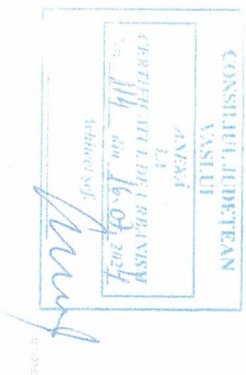


|                                                       |                       |                                                                 |         |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|
| Elaborator:                                           |                       | Beneficiar:                                                     |         |
| S.C. DELGAZ GRID S.A.                                 |                       | S.C. DELGAZ GRID S.A.                                           |         |
| SERVICIU PROIECTARE ȘI ÎNȚINUTARE REȚEA ELECTRICITATE |                       | Titlu proiectului:                                              |         |
| 15/2024/2000 OF RD 109746/27                          |                       | Imbunătățire nivel de tensiune (INT) în LEA IT aferenta PTA 140 |         |
| B-DOL PASADOREC NR. 42                                |                       | Barab, mun. Barab, jud. Vaslui                                  |         |
| EPA 1 COO 237 000 000 000                             |                       |                                                                 |         |
| TASCU MUREȘ, MD. MUREȘ                                |                       |                                                                 |         |
| SEF PROIECT                                           | Nume                  | Semnatura                                                       | Scara:  |
| PROIECTAT                                             | Ing. Păscuț Gheorghe  | Ing. Păscuț Gheorghe                                            | 1:1000  |
| DESENAT                                               | Ing. Mădălina Crăciun | Ing. Mădălina Crăciun                                           | Data:   |
|                                                       | Ing. Mădălina Crăciun | Ing. Mădălina Crăciun                                           | 06.2024 |
|                                                       |                       | Titlu planșă:                                                   |         |
|                                                       |                       | Plan de situație rețele electrice proiectate                    |         |
|                                                       |                       | PLANȘA:                                                         |         |
|                                                       |                       | EOT                                                             |         |
|                                                       |                       | Fila: 2                                                         |         |
|                                                       |                       | Rev: 0                                                          |         |

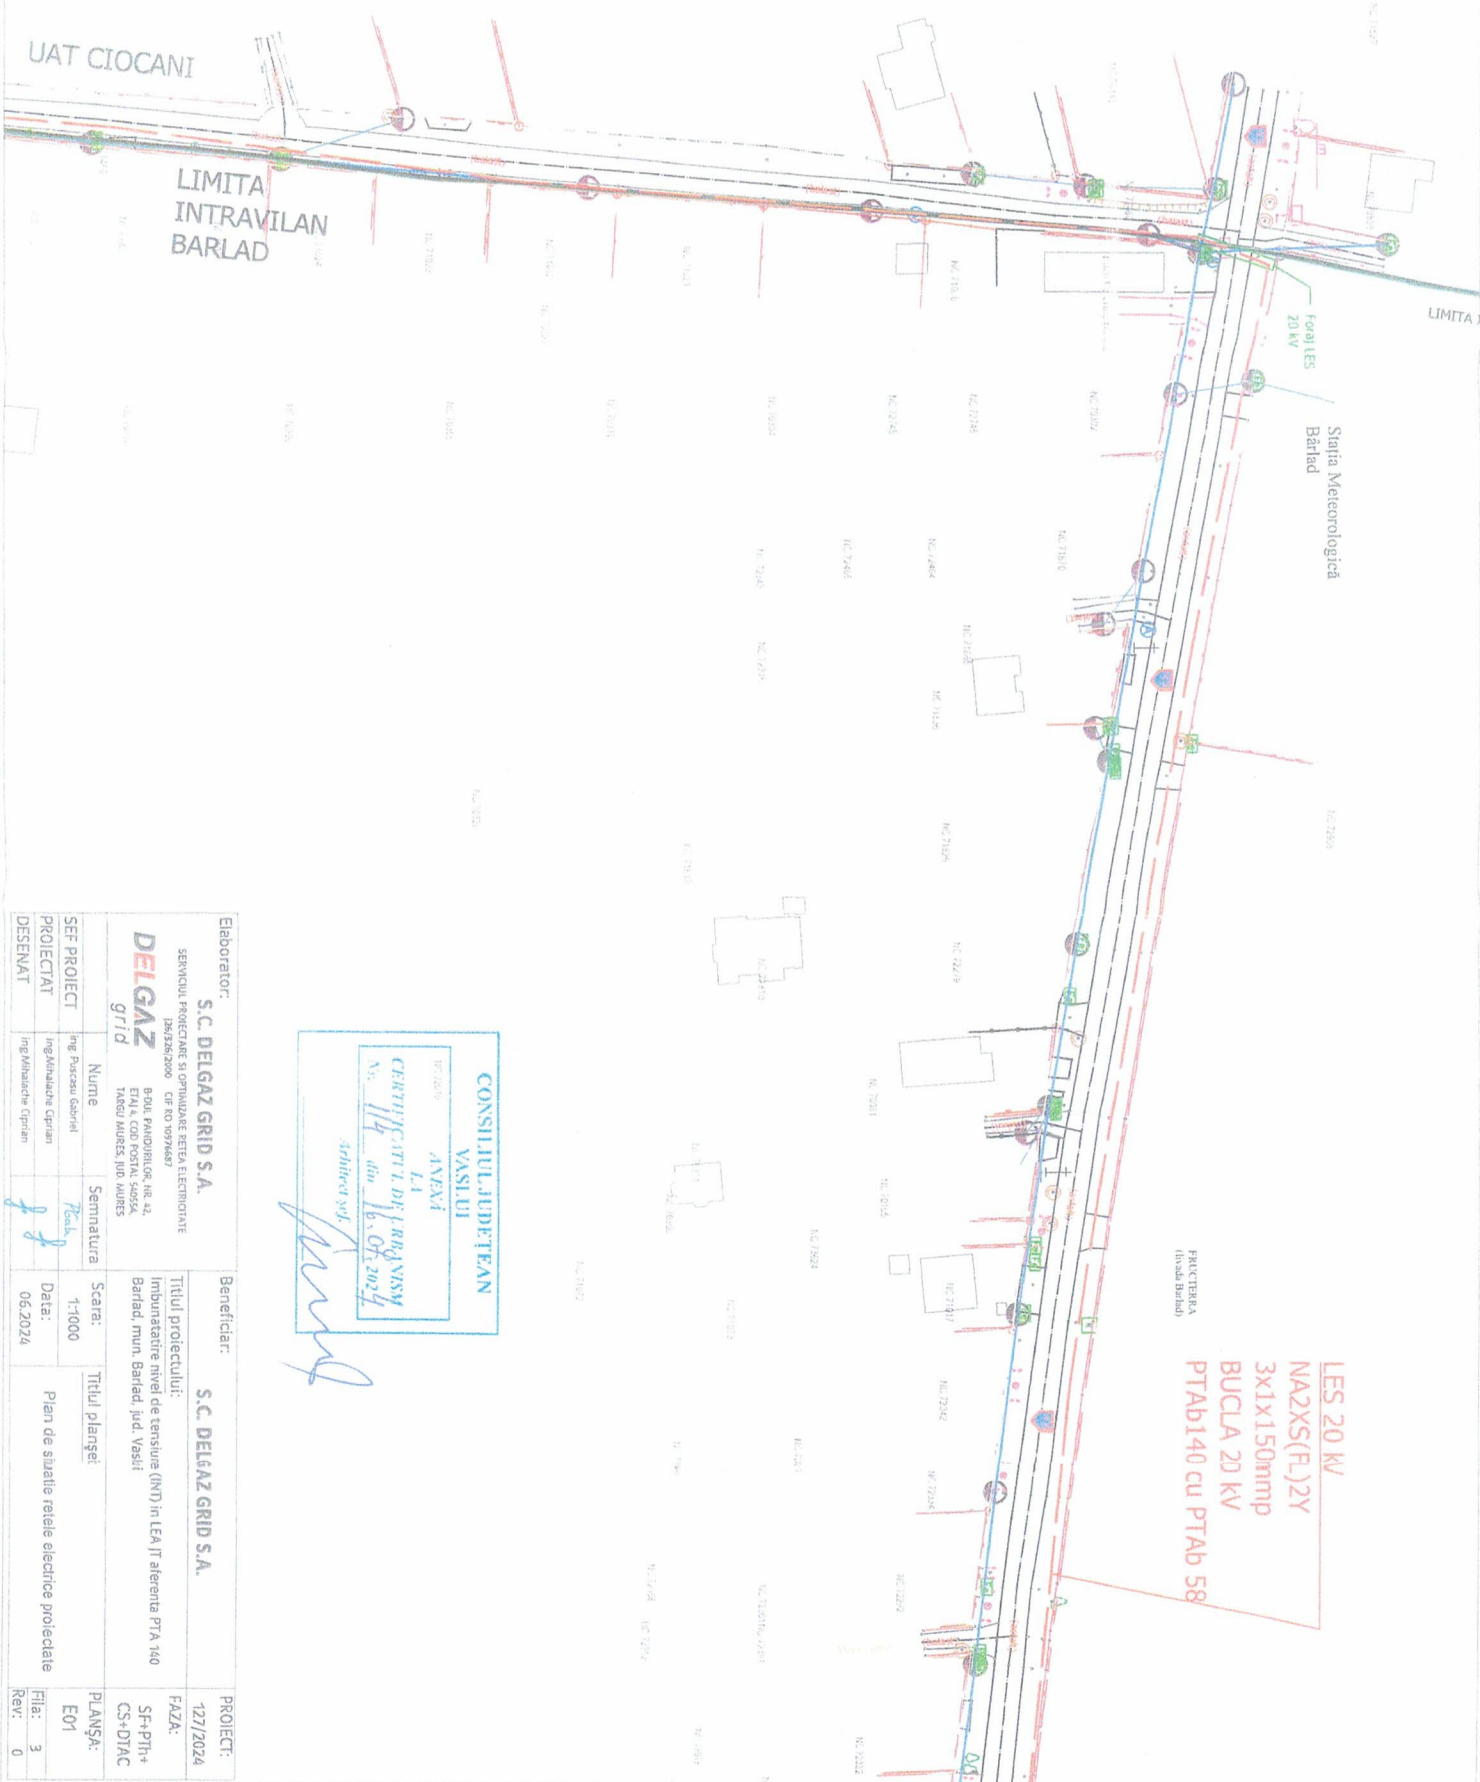

|                                                   |                        |                                                                 |         |
|---------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|
| Elaborator:                                       |                        | Beneficiar:                                                     |         |
| S.C. DELGAZ GRID S.A.                             |                        | S.C. DELGAZ GRID S.A.                                           |         |
| SERVICIU PROIECTARE SI OPTIMIZARE RELEA ELECTRICE |                        | TITLUL PROIECTULUI:                                             |         |
| 18/328/2000 CF RD 109/1648/7                      |                        | Imbunatatire nivel de tensiune (UNT) in LEA IT aferenta PTA 140 |         |
| BOL. PRANDIULUI NR. 42                            |                        | Barlad, mun. Barlad, jud. Vaslui                                |         |
| ETALA COD POSTAL 560524                           |                        |                                                                 |         |
| TAROU MURES, P.D. MURES                           |                        |                                                                 |         |
| grid                                              |                        |                                                                 |         |
| SEF PROIECT                                       | Nume                   | Semnatura                                                       | Scara:  |
| PROIECTAT                                         | Ing. Puscasu Gabriel   | [signature]                                                     | 1:1000  |
| DESENAT                                           | Ing. Mihalache Ciprian | [signature]                                                     | Data:   |
|                                                   | Ing. Mihalache Ciprian |                                                                 | 06.2024 |
|                                                   |                        | Titlu planșei                                                   |         |
|                                                   |                        | Plan de situatie retele electrice proiectate                    |         |
|                                                   |                        | PLANSĂ:                                                         |         |
|                                                   |                        | E01                                                             |         |
|                                                   |                        | Fila: 3                                                         |         |
|                                                   |                        | Rev: 0                                                          |         |



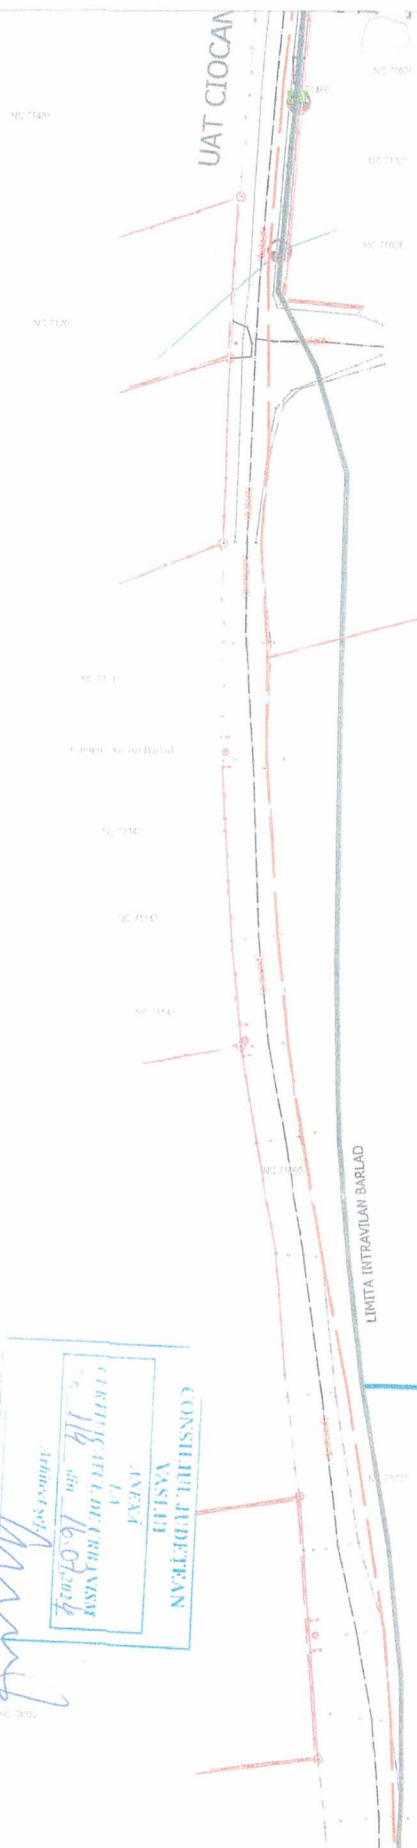

LES 20 kV NA2XS(FL)2Y  
3x1x150mmp  
BUCLA 20 kV PTA b140 cu  
PTA b 58

LIMITA  
INTRAVILAN  
BARLAD

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                             |                                             |                                                                 |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| Elaborator:<br><b>S.C. DELGAZ GRID S.A.</b><br><small>SERVICIUL PROIECTARE SI OPTIMIZARE REȚEA ELECTRICITATE<br/>126/326/2000 CIF RO 10976687</small><br><b>DELGAZ</b><br><i>grid</i><br><small>D-DUL PANDURILOR, NR. 42,<br/>ETAJ 4, COD POSTAL 540554,<br/>TARGU MURES, JUD. MURES</small> |                              |                             | Beneficiar:<br><b>S.C. DELGAZ GRID S.A.</b> |                                                                 | PROIECT:<br>127/2024 |
| Titlul proiectului:<br>Îmbunătățire nivel de tensiune (INT) în LEA JT aferenta PTA 140<br>Barlad, mun. Barlad, jud. Vaslui                                                                                                                                                                   |                              |                             | FAZA:<br>SF+PTH+<br>CS+DTAC                 |                                                                 | PLANȘA:<br>E01       |
| SEF PROIECT                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nume<br>ing. Puscasu Gabriel | Semnatura<br><i>Puscasu</i> | Scara:<br>1:1000                            | Titlul planșei:<br>Plan de situatie rețele electrice proiectate | Fișă: 4              |
| PROIECTAT                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ing. Mihalache Ciprian       | <i>Mihalache</i>            | Data:<br>06.2024                            |                                                                 | Rev: 0               |
| DESEINAT                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ing. Mihalache Ciprian       | <i>Mihalache</i>            |                                             |                                                                 |                      |



Limita UAT CIOCANI

LES 20 kV NA2XS(FL)2Y  
3x1x150mm  
BUCLA 20 kV PTA140 cu  
PTAb 58

LES 20 kV NA2XS(FL)2Y  
3x1x150mm  
BUCLA 20 kV PTA140  
cu PTA b 58


LEA 0.4 kV  
existenta  
Circuit 5

PTA 140

Dezafectat

LIMITA  
INTRAVILAN  
BARLAD

Limita UAT CIOCANI

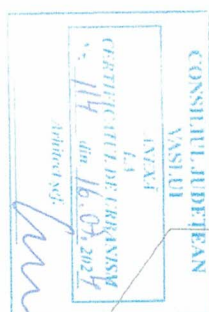


|                                                        |                        |                                                                 |        |                                              |  |
|--------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|--|
| Elaborator:                                            |                        | Beneficiar:                                                     |        | PROIECT:                                     |  |
| S.C. DELGAZ GRID S.A.                                  |                        | S.C. DELGAZ GRID S.A.                                           |        | 127/2024                                     |  |
| SERVICIUL PROIECTARE SI OPTIMIZARE REȚEA ELECTRICITATE |                        | Titlul proiectului:                                             |        | FAZA:                                        |  |
| 126/326/2000 CIF RO 10976687                           |                        | Imbunatatire nivel de tensiune (INT) in LEA JT aferenta PTA 140 |        | SF+PTH+                                      |  |
| B-DUL PANDURILOR, NR. 42,                              |                        | Barlad, mun. Barlad, jud. Vaslui                                |        | CS+DTAC                                      |  |
| ETA 1.4, COD POSTAL 540554,                            |                        | Data:                                                           |        | PLANȘA:                                      |  |
| TARGU MURES, JUD. MURES                                |                        | 06.2024                                                         |        | E01                                          |  |
| SEF PROIECT                                            | Nume                   | Semnatura                                                       | Scara: | Plan de situatie retele electrice proiectate |  |
| PROIECTAT                                              | Ing. Puscasu Gabriel   | <i>[Signature]</i>                                              | 1:1000 | Fila: 5                                      |  |
| DESENAT                                                | Ing. Mihalache Ciprian | <i>[Signature]</i>                                              |        | Rev: 0                                       |  |

LES 20 kV NA2XS(F)L2Y  
3x4x150mm<sup>2</sup>  
BUCLA 20 kV PTAB140 cu  
PTAB 58

LIMITA  
INTRAVILAN  
BARLAD

ANI

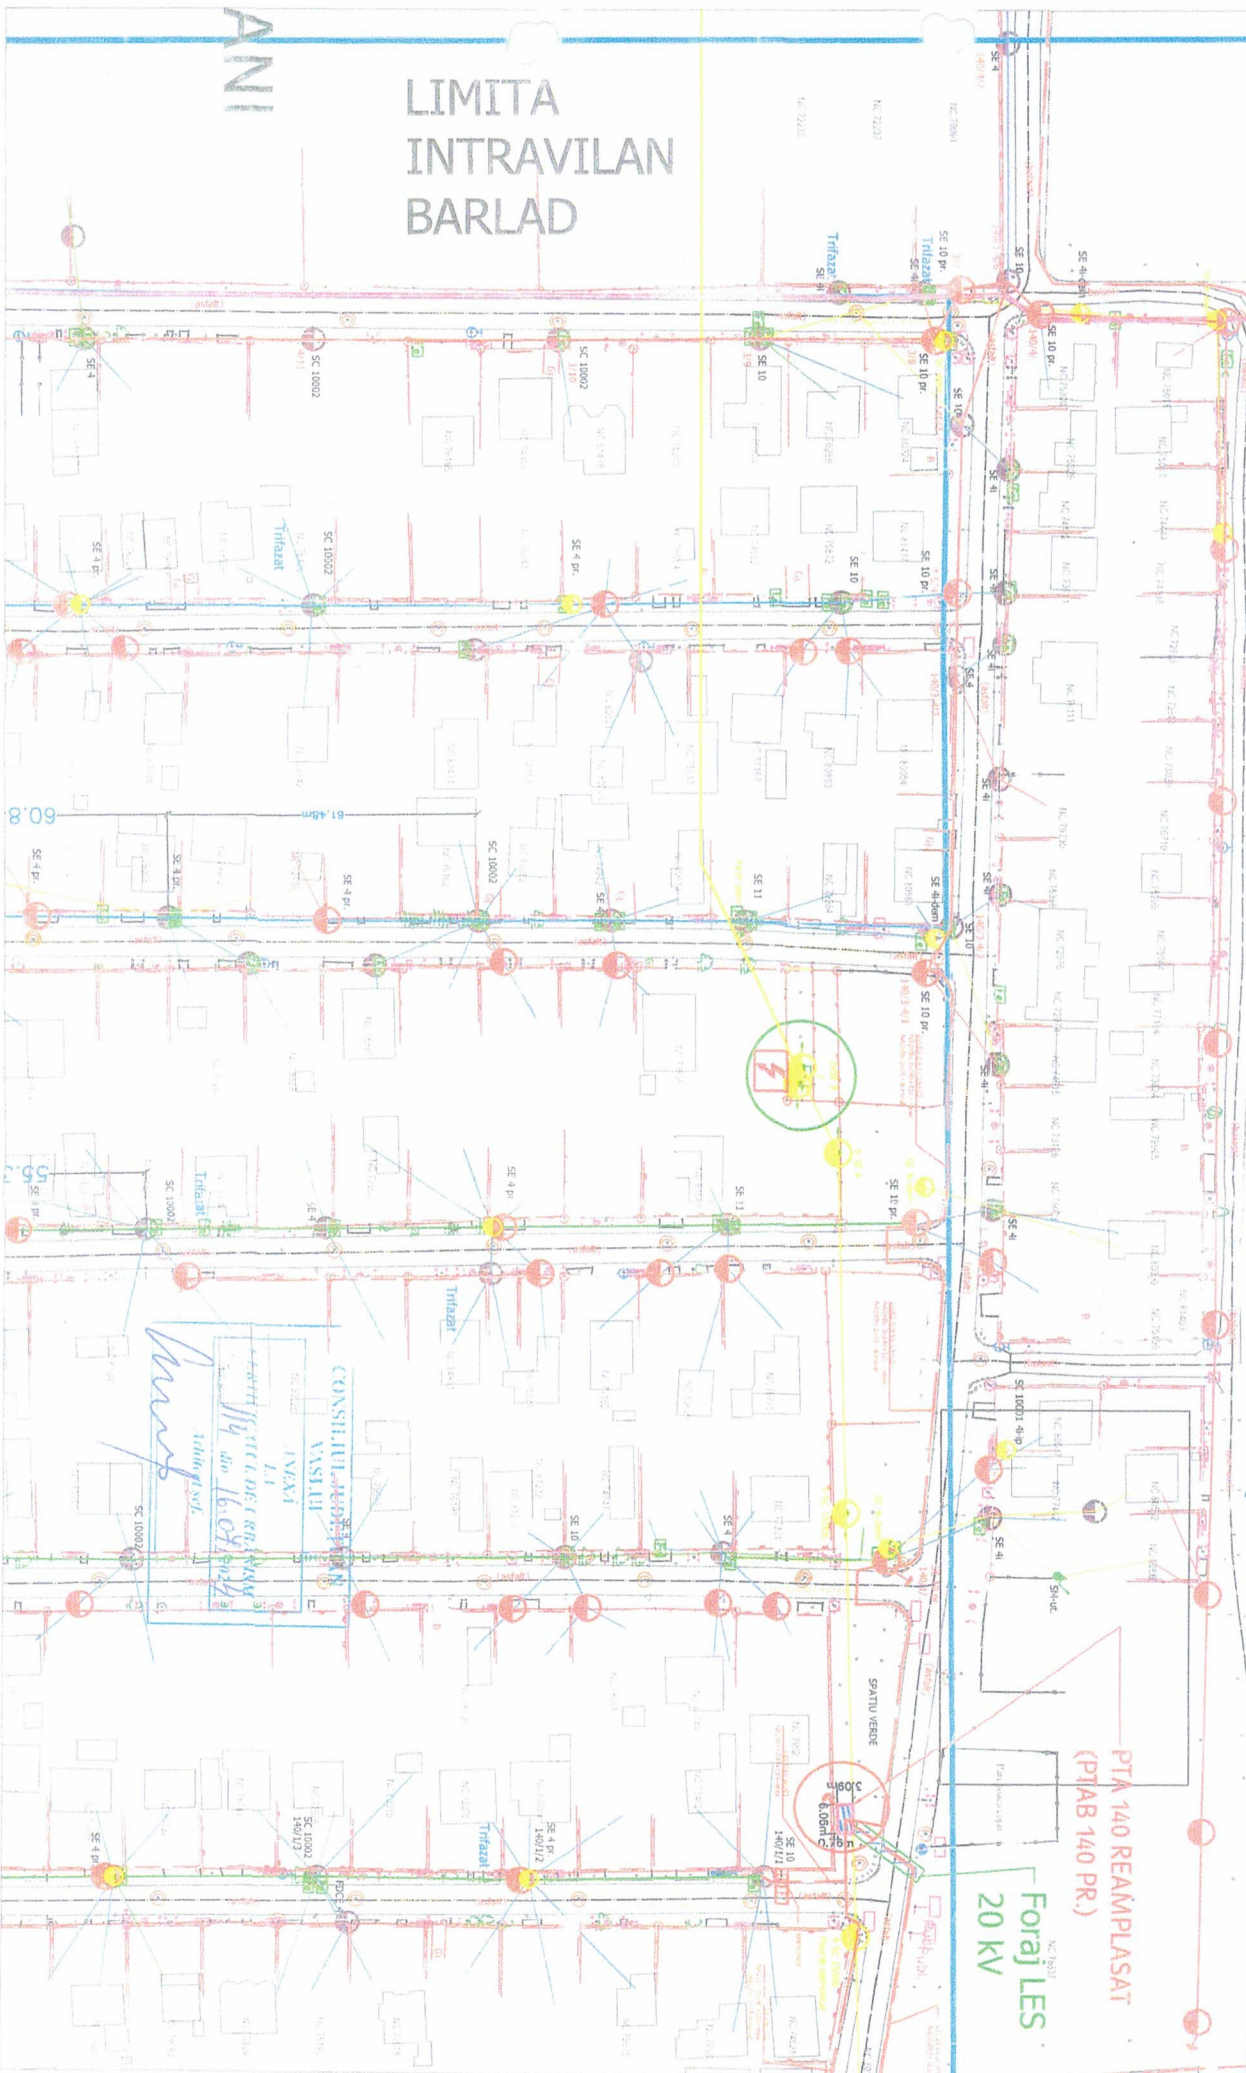


CONSILIUL LOCAL AL  
MUNICIPIULUI VASILUI  
Județul Vaslui  
L.1  
Sesiune de lucru nr. 14  
din 16.07.2024  
Adoptat

|                                                     |  |                                                             |  |          |  |
|-----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|--|----------|--|
| Elaborator:                                         |  | Beneficiar:                                                 |  | PROIECT: |  |
| S.C. DELGAZ GRID S.A.                               |  | S.C. DELGAZ GRID S.A.                                       |  | 12/2024  |  |
| SERVICIU PROIECTARE SI OPTIMIZARE REȚEA ELECTRICALĂ |  | Titlu proiectului:                                          |  | FAZA:    |  |
| 156342/2000 CE RO 10716487                          |  | Informații nivel de tensiune (kV) în LEA IT deforma PTA 140 |  | SF+PT+   |  |
| B-SOL PANDURILE NR. 42                              |  | Benefic. mun. Barlad, jud. Vaslui                           |  | CS-DTAC  |  |
| E-4A COD POSTAL 58555A                              |  | Titlu planșă:                                               |  | PLAȘA:   |  |
| TARU MARE, JUD. MARE                                |  | Scara:                                                      |  | E01      |  |
| Sef PROIECT                                         |  | Data:                                                       |  | Fila:    |  |
| PROIECTAT                                           |  | 06.2024                                                     |  | 6        |  |
| DESENAT                                             |  | Plan de stare rețea electrice proiectate                    |  | Rev:     |  |
| Ing. Păcură Gabriel                                 |  |                                                             |  | 0        |  |
| Ing. Mihai Căpitan                                  |  |                                                             |  |          |  |
| Ing. Mădălina Căpitan                               |  |                                                             |  |          |  |







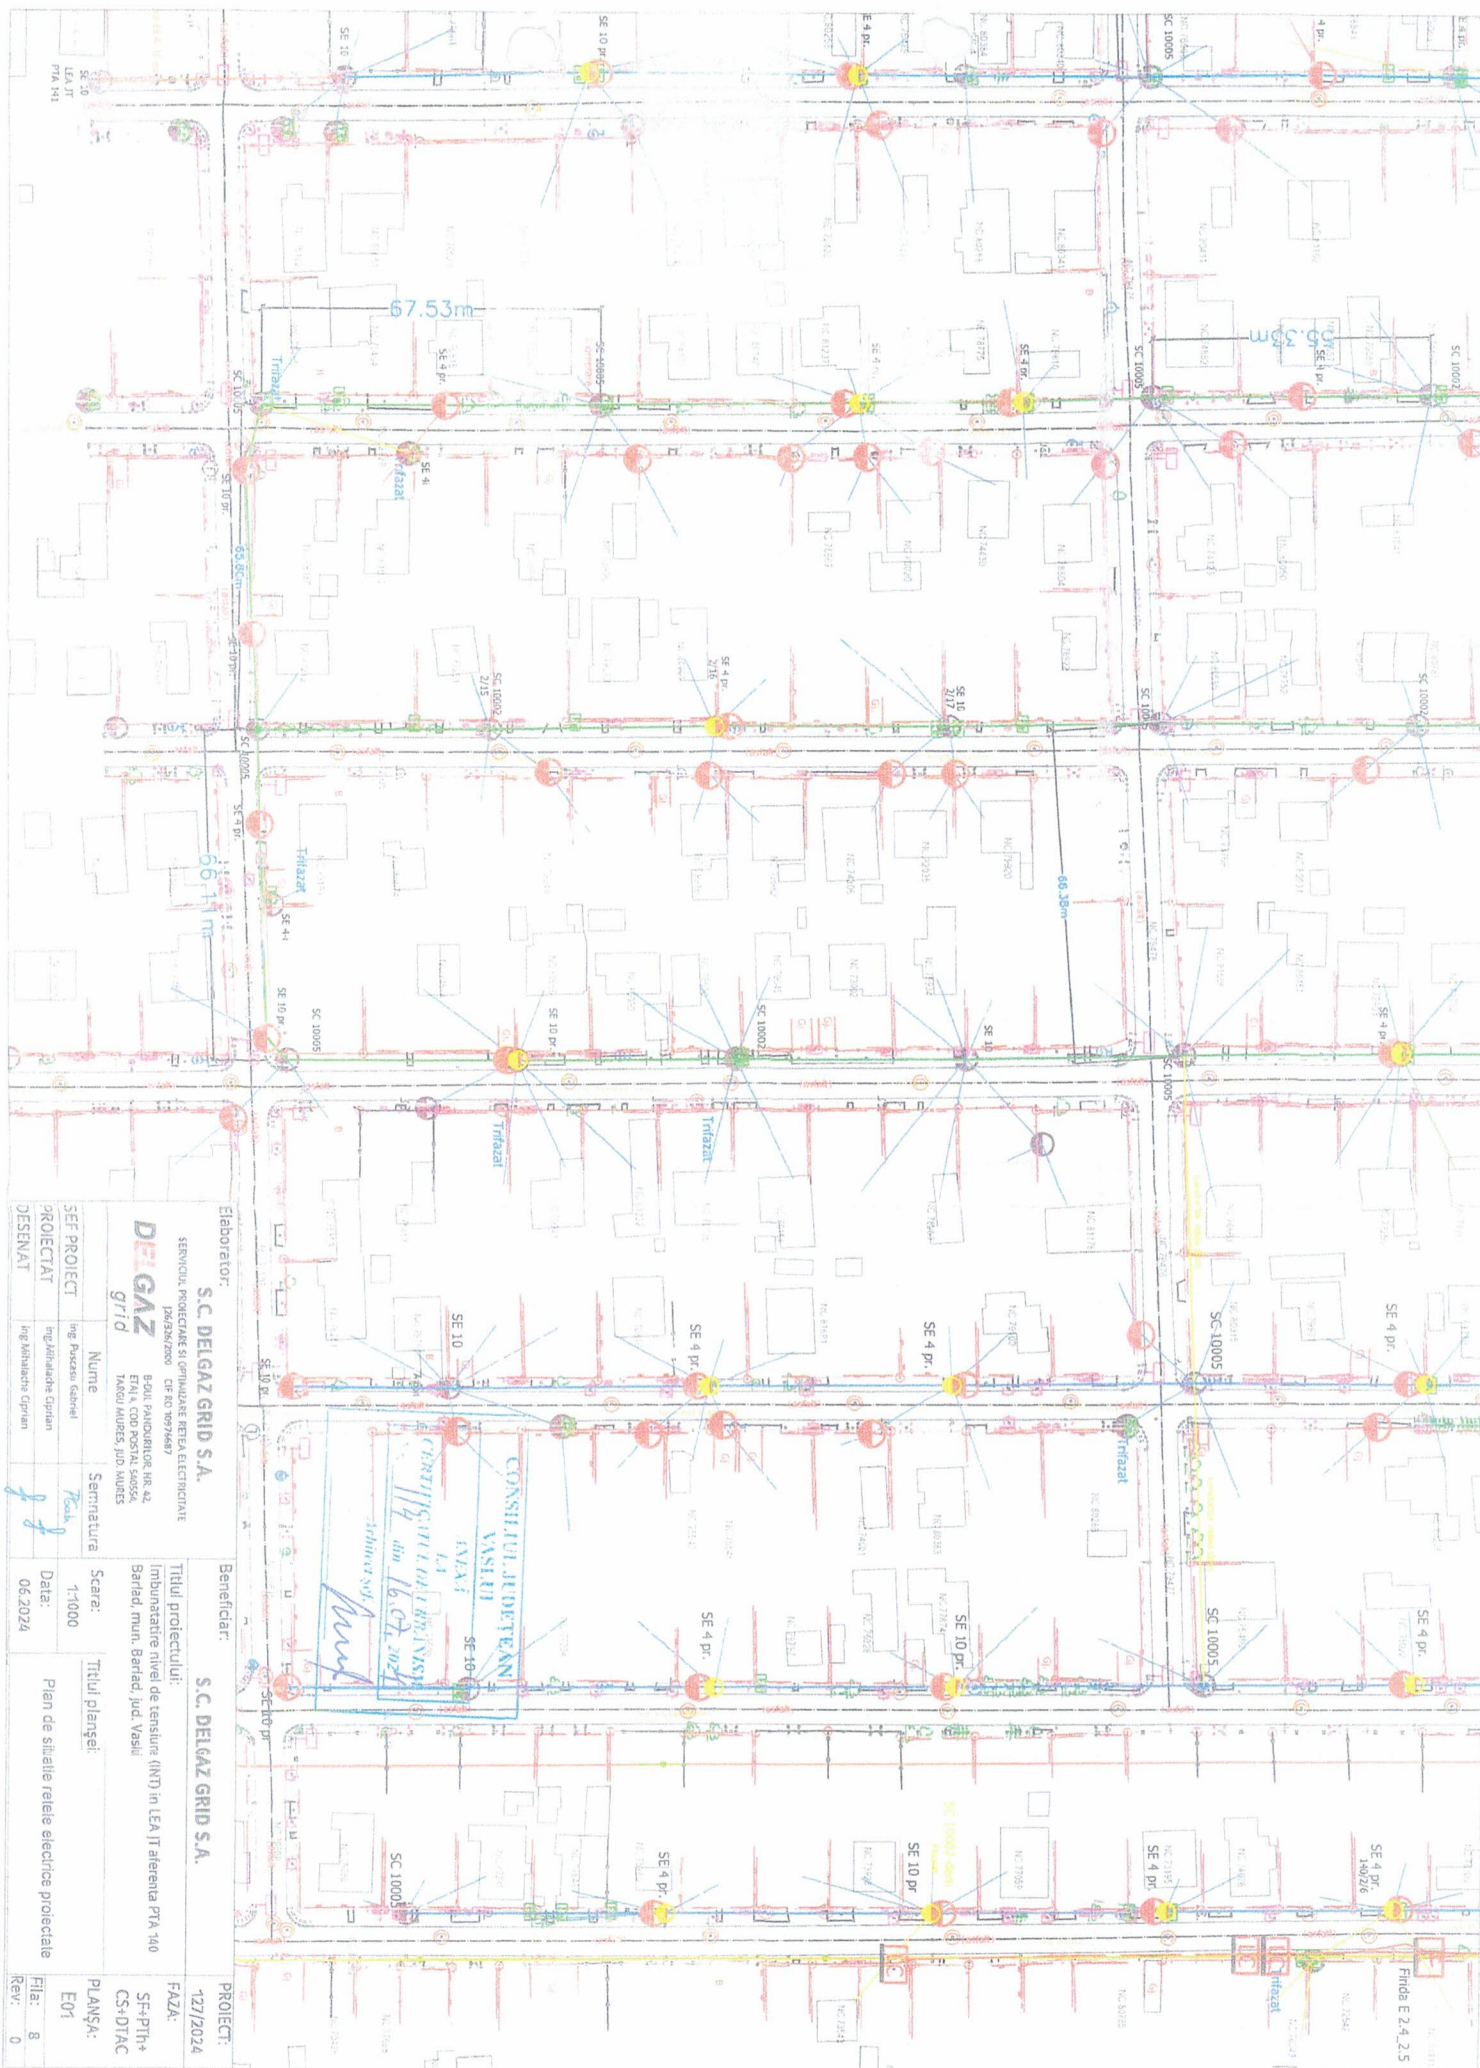

|                                                        |                      |                                                                |        |
|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|--------|
| Elaborator:                                            |                      | Beneficiar:                                                    |        |
| S.C. DELGAZ GRID S.A.                                  |                      | S.C. DELGAZ GRID S.A.                                          |        |
| SERVICIU, PROIECTARE ȘI GRIJĂ ÎNȚINUTĂ REȚEA ELECTRICE |                      | Titlul proiectului:                                            |        |
| 10/2024/2000 CP 40 909746/97                           |                      | Imbunătățire nivel de tensiune (UNT) în LEA IT aterena PTA 140 |        |
| B-016 PANDUREȘTE NR. 42                                |                      | Barieł, mun. Barieł, jud. Vasii                                |        |
| ETAL COD POSTAL 500524                                 |                      | Titlul planșei:                                                |        |
| Tabelu MUREȘ, jud. MUREȘ                               |                      | Plan de situație rețele electrice protejate                    |        |
| SEF PROIECT                                            | Ing. Păscuș Gabriel  | Scara:                                                         | 1:1000 |
| PROIECTAT                                              | Ing. Mihaiela Ciupan | Faza:                                                          |        |
| DESENAT                                                | Ing. Mihaiela Ciupan | Sf+Pth+CS+DTAC                                                 |        |
| Semnatura:                                             |                      | PLANSĂ:                                                        |        |
| f f                                                    |                      | E01                                                            |        |
| Data:                                                  |                      | Fila:                                                          |        |
| 06.2024                                                |                      | 8                                                              |        |
|                                                        |                      | Rev:                                                           |        |
|                                                        |                      | 0                                                              |        |



[illegible]

ing. Mihalache Gprian

06.2024

|      |   |
|------|---|
| Rev: | 0 |
|------|---|



REFACEREA CAROSABILULUI DUPĂ EFECTUAREA DE INTERVENȚII ȘI  
LUCRĂRI LA REȚELELE DE CANALIZARE, APĂ, GAZE NATURALE,  
ENERGIE ELECTRICĂ, TELECOMUNICAȚII, ETC.

- Această anexă, împreună cu hotărârea de mai sus, va fi transmisă solicitantului de intervenție, și va face parte integrantă din contractul de refacere carosabil, încheiat între beneficiar și societatea care efectuează lucrările de refacere.
- La începerea lucrărilor și la finalizarea acestora, se va încheia un proces-verbal de predare-primire amplasament, respectiv un proces-verbal de recepție a lucrărilor de refacere a structurii rutiere între reprezentanții Primăriei municipiului Bârlad și Executant/Beneficiar.
- La execuția fiecărui strat al structurii rutiere a străzilor și trotuarelor, se va solicita asistență tehnică de la biroul tehnic al Primăriei municipiului Bârlad.
- Săpăturile deschise se vor executa pe o lățime de 50-60 cm, după tăierea asfaltului cu discul diamantat, pentru a nu se induce fisuri sau crăpături în sistemul rutier.
- Refacerea ultimului strat rutier va fi realizat pe o lățime mai mare cu 30 cm atât în stânga cât și în dreapta săpăturii.
- Subtraversările străzilor se vor face pe cât posibil prin foraj orizontal dirijat, iar conductele de racord vor fi montate în conducte de protecție din oțel, astfel încât la o intervenție ulterioară la acestea să se evite săpătura deschisă.
- Refacerea stratului rutier și a trotuarelor, acolo unde nu au fost modernizate, se va executa conform structurilor existente la momentul execuției lucrărilor.
- Lucrările vor fi executate numai în perioada cuprinsă între 1 aprilie - 31 octombrie. În afara intervalului de timp menționat pot fi executate lucrări de refacere structură rutieră numai în cazul apariției unei avarii.
- Amplasamentul distrus va fi refacut la parametrii inițiali de către o unitate specializată.
- Deșeurile rezultate în urma executării lucrărilor vor fi transportate în locul special de depozitare care deservește orașul în termen de maxim 48 de ore de la terminarea intervenției.
- Lucrările se vor executa cu respectarea prevederilor referitoare la refacerea covorului asfaltic prevăzute în Regulamentul privind amplasarea construcțiilor, instalațiilor și panourilor publicitare în zona drumurilor publice, aprobat prin HCLM Bârlad, nr. 389 din 21.12.2023.
- Nerespectarea prevederilor sus-menționate atrage sancțiuni și penalități în cuantum de 5% din valoarea lucrărilor executate pentru fiecare zi de întârziere în refacerea carosabilului, conform prezentei anexe, peste cele 10 zile prevăzute în prezenta hotărâre.